

PROJEKTI NIMI:

**Paisuots OÜ**  
**Aromaatsed süsivesinikud 1 a**

KOMMENTAARID:

Ettevõtte Paisuots OÜ käitise territooriumi piir on tähistatud punase joonega. Aromaatsete süsivesinike 1 a õhukvaliteedi piirväärtuseks on 5 µg/m³.

ALLIKAD:

**5**

RETSEPTORID:

**1183**

VÄLJUNDI TÜÜP:

**Concentration**

MAKSIMAALNE KONTSEKTRATSIION:

**1.56 µg/m³**

ETTEVÕTTE NIMI:

**LEMMA OÜ**

KOOSTAJA:

**Anna Setskaja**

KUUPÄEV:

**17/02/2023**


SCALE:

1:6,000

0 0.1 km



PÕHJASUUND:

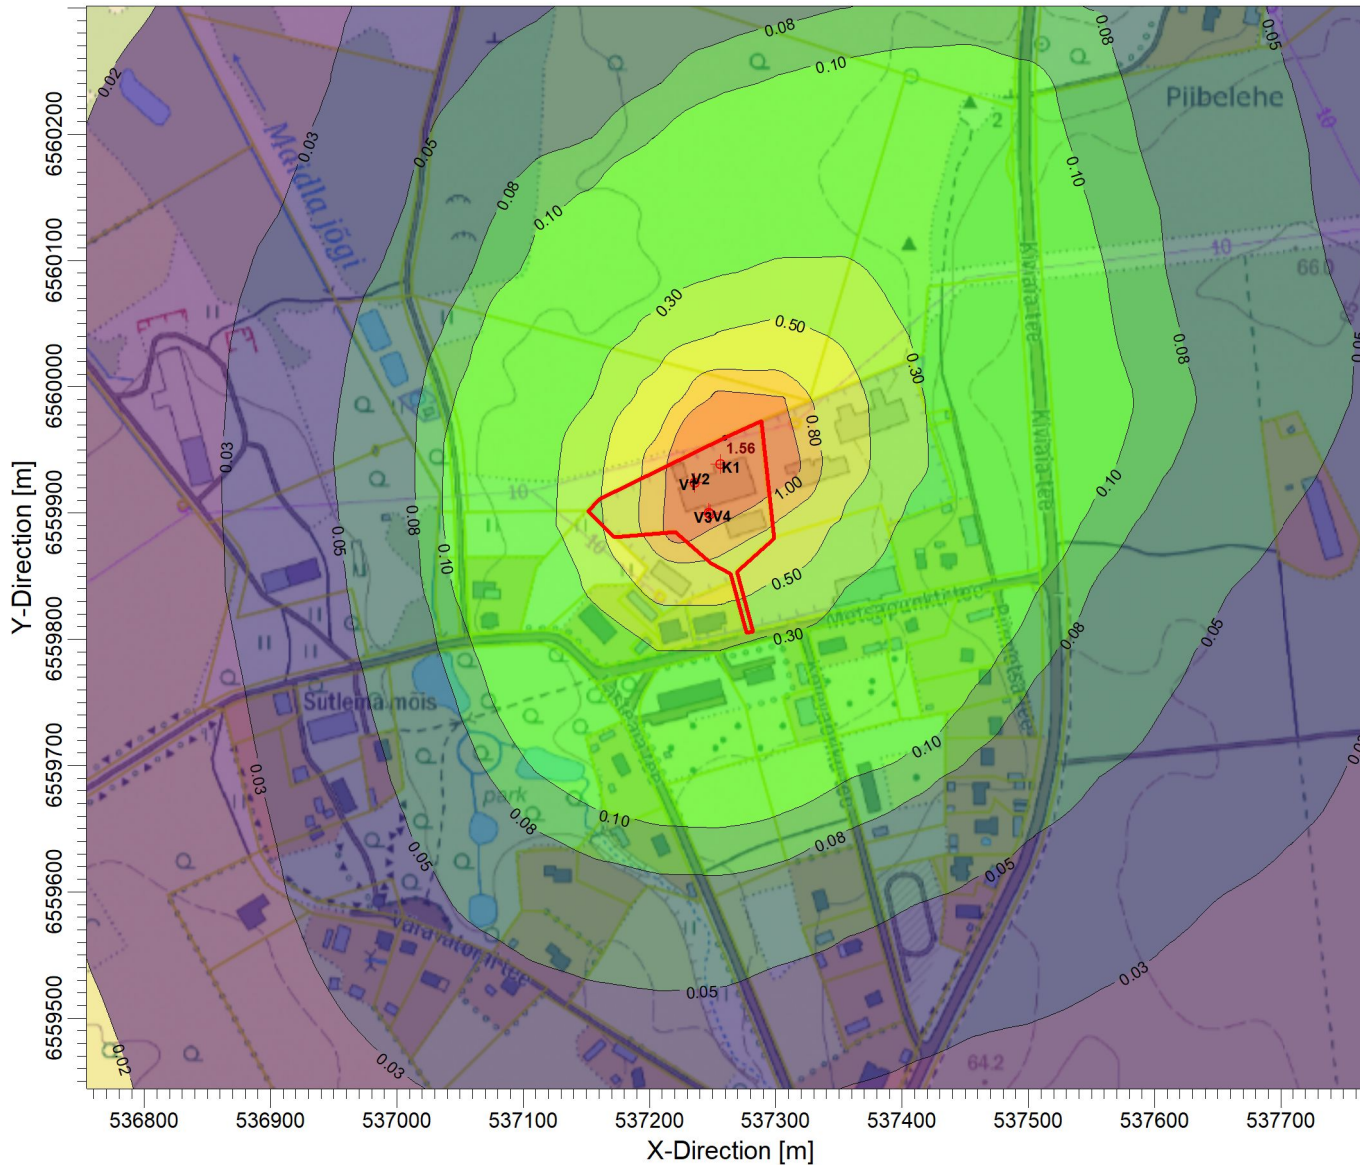

µg/m³

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 1.56 [µg/m³] at (537259.43, 6559959.51)