

LÄHTEÜLESANNE NR: 355686



## Kaevuaugu, Soomra küla, Pärnu linn võrgu ümberehitus TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ Tambira		Isiku- või registrikood 11686259	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Pärnu linn, , Lindamäe	Sihtnumber 88310	Maakond Pärnu maakond
	Telefon 56679609	e-post martin.koppel@empower.ee	
Kontaktisik	Nimi Aivar Liiv		
	Telefon 56679609	e-post martin.koppel@empower.ee	

## VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kaevuaugu Soomra küla Pärnu linn Pärnu maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 62401:001:0310

## SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED


Lubatud võimsus	Nimitoitepinge
-----------------	----------------

## TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Projektijuht Tarmo Prei 53003106, võrgu planeerija Railo Aimse 51979646, maateenuste spetsialist Tiia Koel 5291427 e-posti aadressid stiilis "eesnimi.perenimi@elektrilevi.ee"			
Projekteerimistöo vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	ELV kaitsevööndi järelvalve sektoriga www.elektrilevi.ee e-teeninduses			
Märkused	Haja varustuskindluse piirkond Webmap plaan "355686 plaan"			

## EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
<b>Keskpingeliin</b>		
Mastide arv (tk)	2 tk	3 tk
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	3x50mm <sup>2</sup> - ca 315 m	

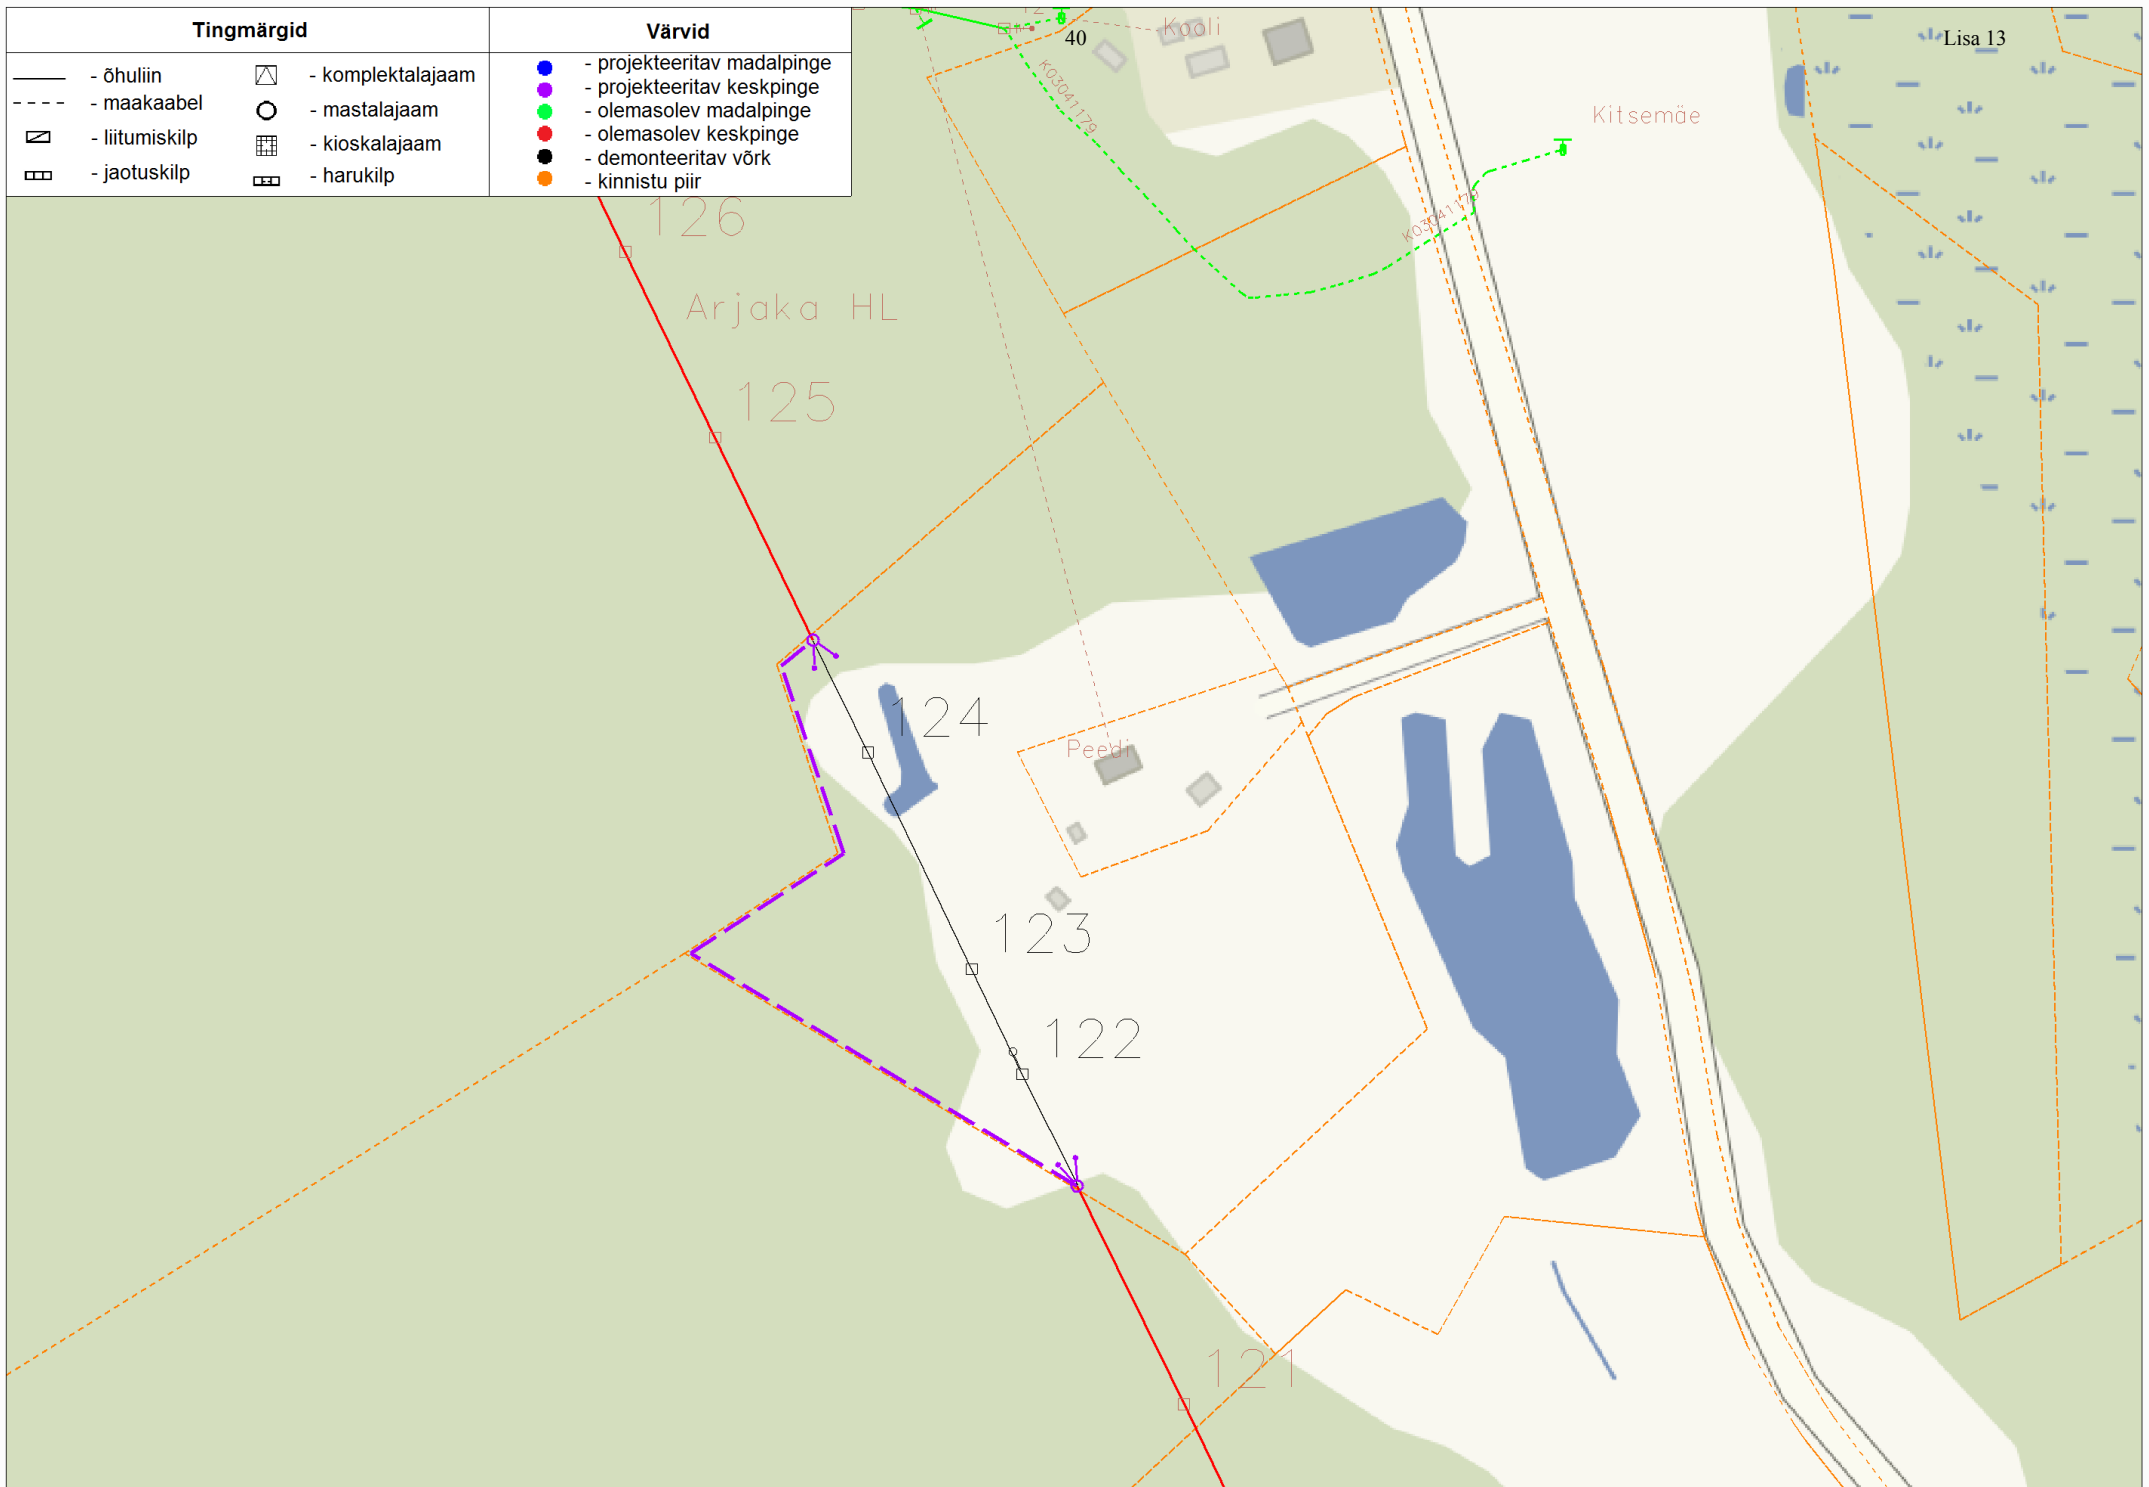

## LÄHTEÜLESANNE NR: 355686



Õhuliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)		ca 220 m
Märkused	2 kmpl tõmmitsad	1 tugi
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <a href="https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView">https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView</a></li> <li>• Projekteeritavad elektrivõrgu elemendid tuleb tähistada vastavalt standardile (P346 0, 4 - 20 kV võrgustandard - identifitseerimine ja tähistamine).</li> <li>• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ ehitusosakonna maateenuse spetsialisti poole.</li> <li>• Kolmandate osapoolte esitatavad erinõuded tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> <li>• Taotleda KOV-lt projekteerimistingimused.</li> <li>• Projekteeritavate elektrivõrgu elementide täpsed asukohad määrata projekteerimise käigus, arvestades kohalikku olukorda, planeeringuid, teisi projekte jms.</li> <li>• Vertikaalplaneeringu olemasolul tuleb projektis kajastada projekteeritavate elektrivõrgu elementide absoluutkõrgusmärgid.</li> <li>• Elektrivõrgu parameetrid täpsustada elektrivõrgu arvutuste alusel.</li> <li>• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see eelnevalt kokku leppida tellimuse esitajaga.</li> </ul>		
<p>Lisa 2:</p> <p>Projekti mahus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demonteerida Audru-Kõima 10 kVF õhuliini mastid 122, 123, 124 ja nendevaheline õhuliin.</li> <li>2. Projekteerida Kaevuaugu kinnistu piiridele uued keskpinge puitmastid koos tõmmitsatega.</li> <li>3. Projekteerida mööda kinnistu piiri, uute mastide vahele 3x50mm<sup>2</sup>, 24 kV isolatsiooniga maakaabel.</li> </ol>		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS_355686.dxf, AS_355686.pdf</p>		

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Railo Aimse	11.08.2020